


## コントローラ構成例

コントローラをご使用いただくには、ディマーユニット（コンパクトボックスタイプ）やディマーボード（分電盤タイプ）との組み合わせが必要です。1例としてディマーユニットとの組み合わせをご紹介します。

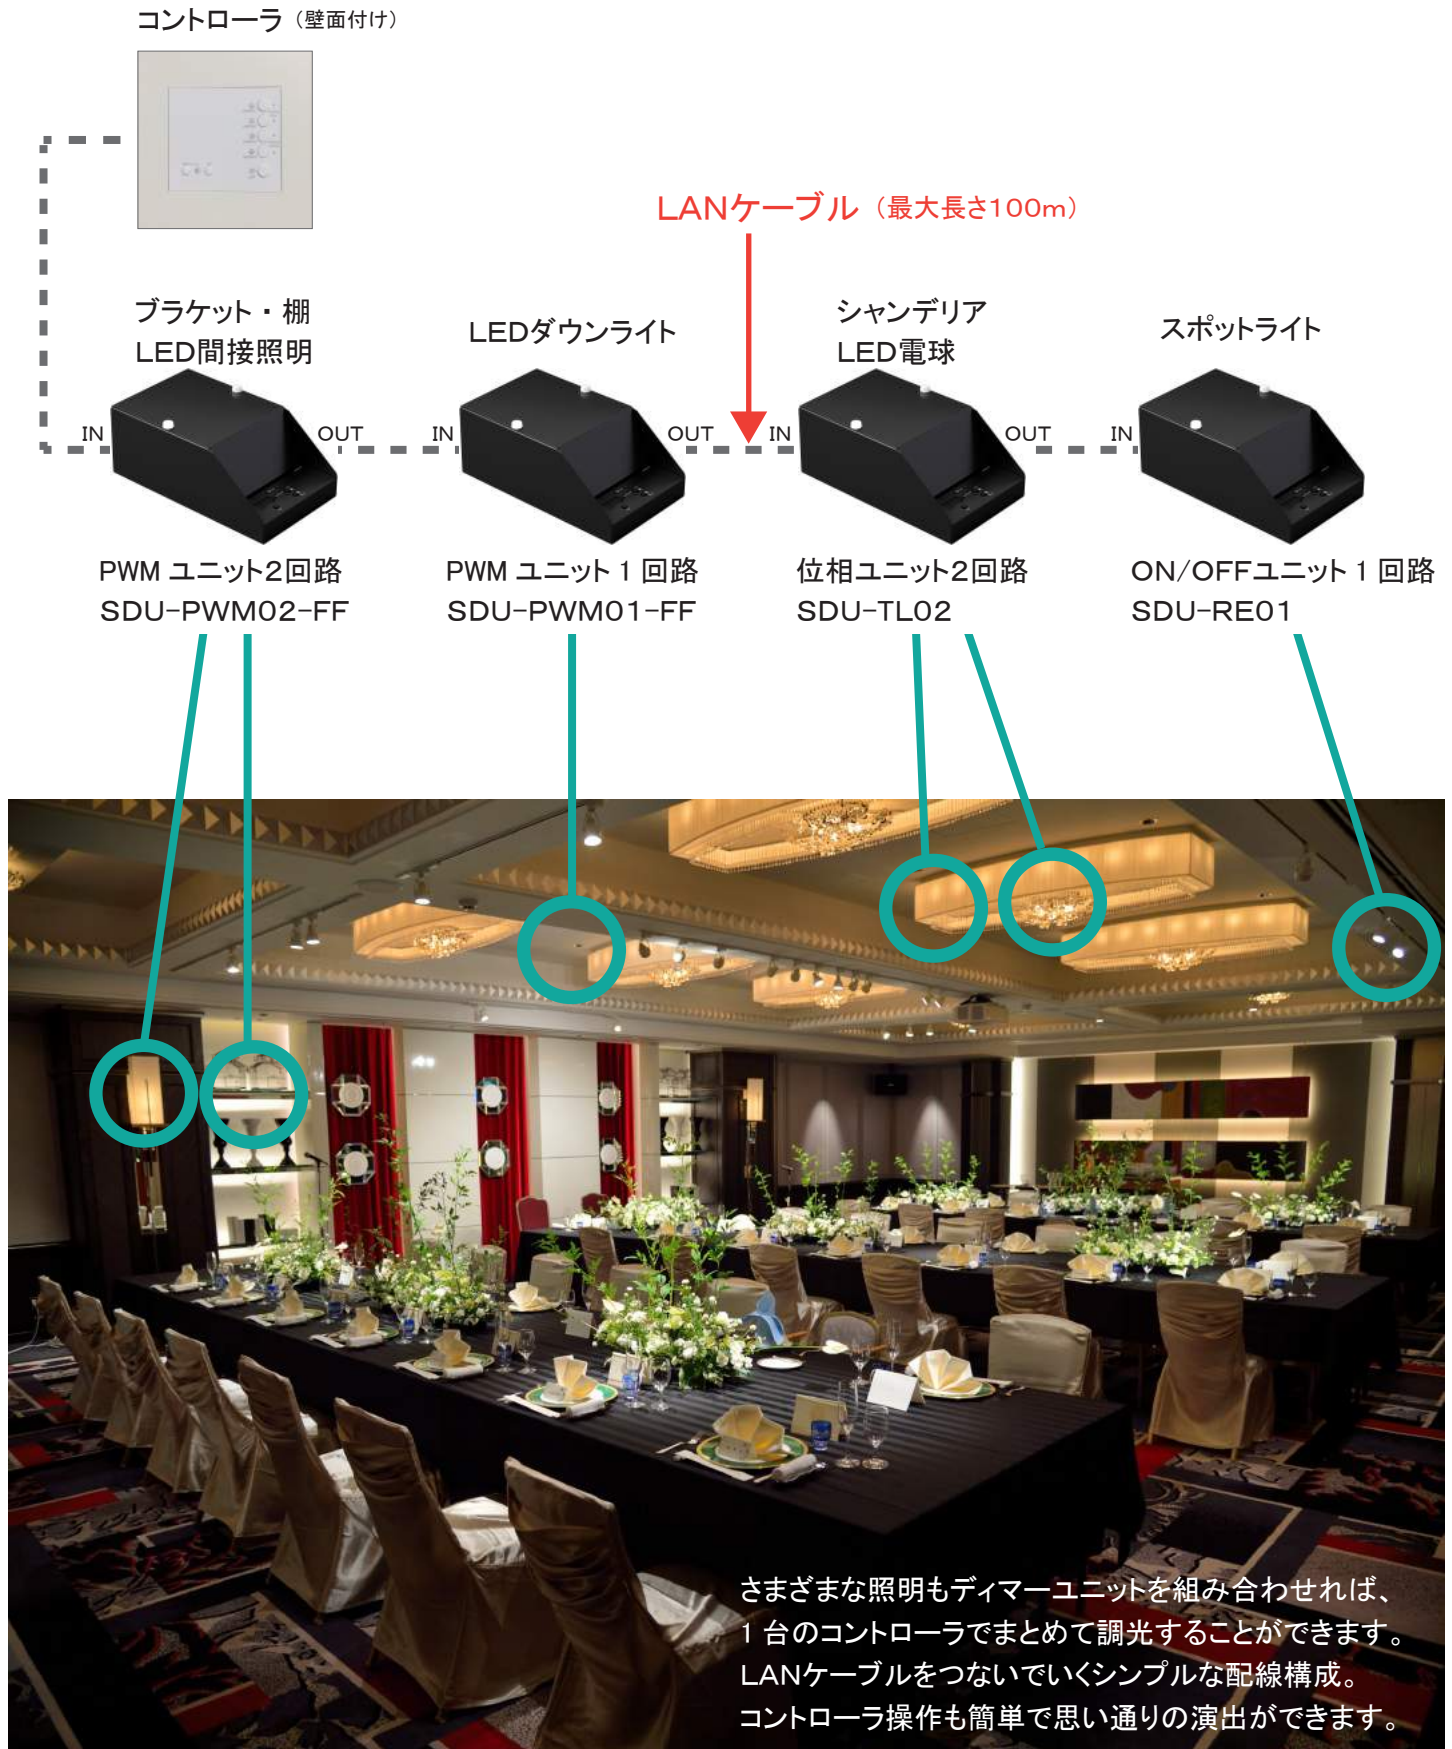

参考イメージのため、実例とは異なる場合があります。  
ユニットには100V電源が必要です。詳細な構成はお問い合わせください。